


LEGENDA

- BARRA NÃO PERTENCENTE À REDE DE OPERAÇÃO
- BARRA NÃO PERTENCENTE À REDE DE OPERAÇÃO
- CAPACITOR
- CAPACITOR SEME CONTROLADO A TENSÃO
- COMPENSADOR ESTÁTICO
- COMPENSADOR INDUTIVO
- CONDENSAÇÃO - COCA - LANC
- CONDENSAÇÃO DE FREQUÊNCIA
- REATOR
- TRANSFORMADOR
- TRANSFORMADOR COM TERCIÁRIO
- TRANSFORMADOR DETACHADO
- USINA HIDRELÉTRICA SISTEMA
- USINA HIDRELÉTRICA REGIONAL
- USINA TERMOELÉTRICA SISTEMA
- USINA TERMOELÉTRICA REGIONAL
- ELO CC
- 500KV
- 440KV
- 138KV e ABAIXO
- OUTRAS ÁREAS
- CARIÓTIPO
- REATOR DE LINHA
- MANOMÉTRICO

OBSERVAÇÃO:
 REDE COM DESTAQUE E ÁREAS OPERADAS - REDE SISTEMA
 REDE SEM DESTAQUE E ÁREAS FINAIS - REDE REGIONAL

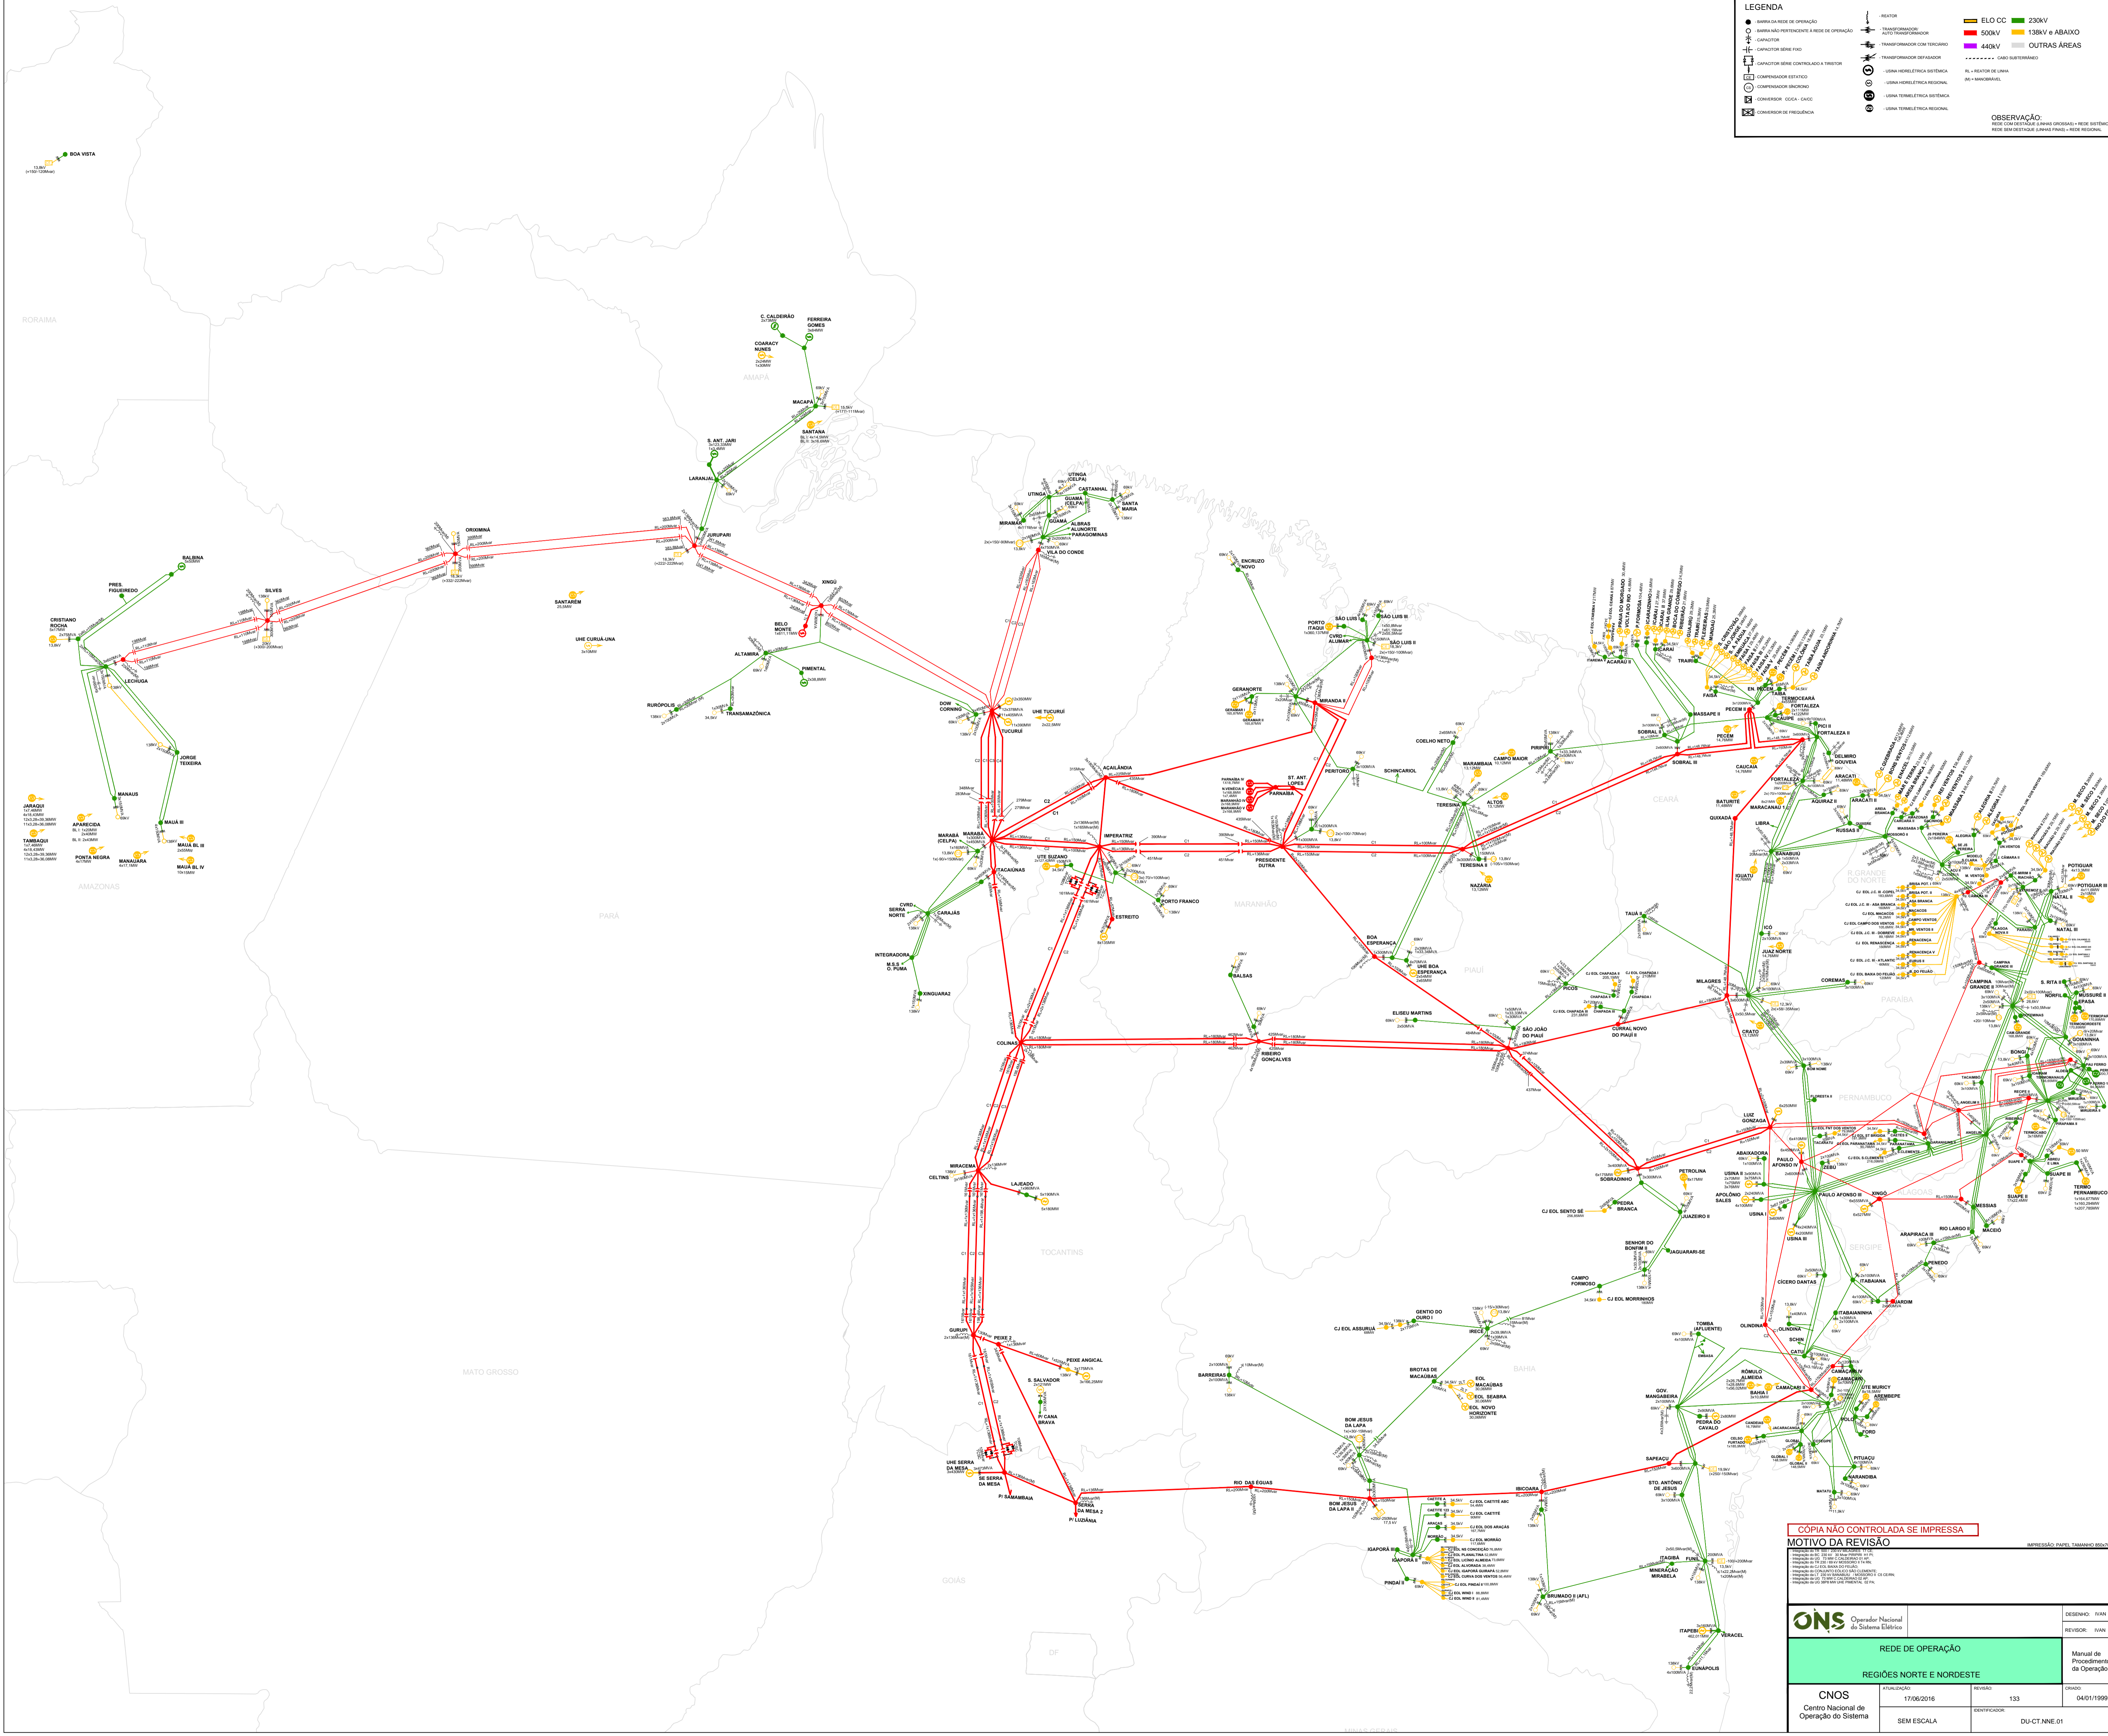

CÓPIA NÃO CONTROLADA SE IMPRESSA

MOTIVO DA REVISÃO

REVISÃO Nº 01 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 02 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 03 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 04 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 05 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 06 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 07 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 08 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 09 - 04/01/1999
 REVISÃO Nº 10 - 04/01/1999

| | |
|---|-----------------------------|
| ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico | DESENHO: IVAN |
| | REVISOR: IVAN |
| REDE DE OPERAÇÃO | |
| REGIÕES NORTE E NORDESTE | |
| CNOS Centro Nacional de Operação do Sistema | DATA: 17/06/2016 |
| | REVISÃO: 133 |
| SEM ESCALA | IDENTIFICADOR: DU-CT.NNE.01 |